


1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta padronização se aplica às redes de distribuição primárias e secundárias das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2. DESENHO DO MATERIAL

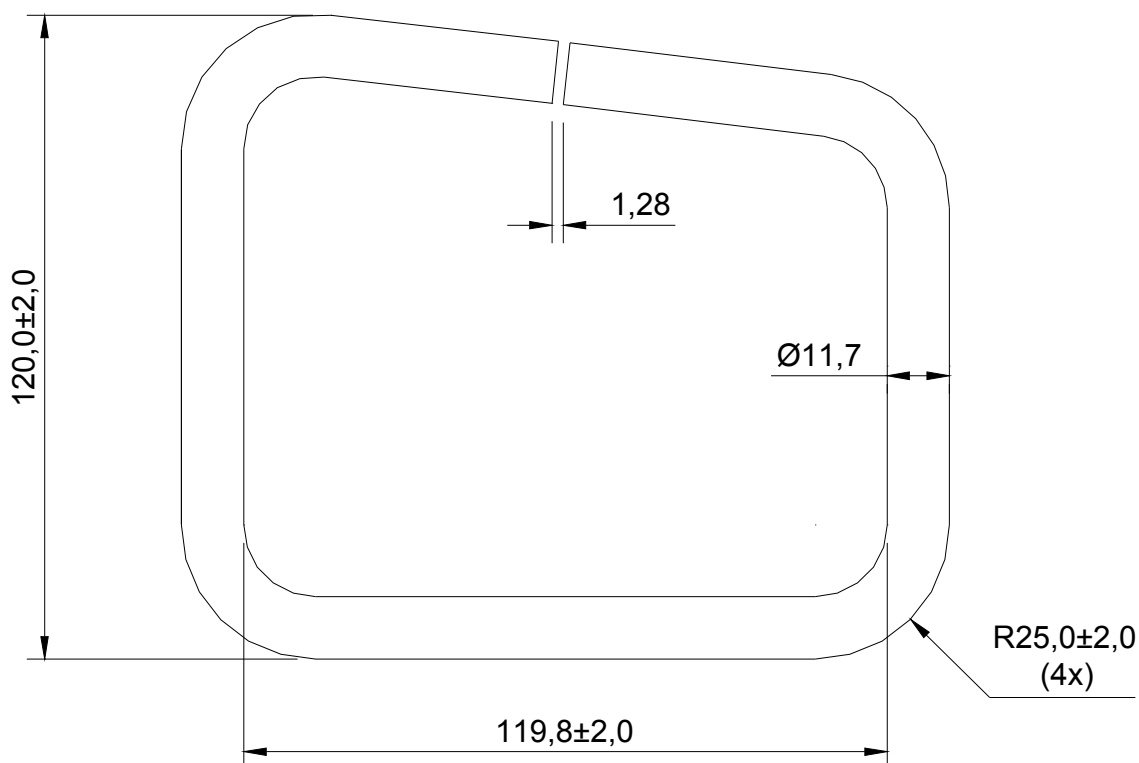

Descrição	Código CPFL	Código RGE Sul
Estribo Jampe Ligação Equipamento	50000015698	700516

3. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL E ACABAMENTO

Estribo de fio de cobre eletrolítico tempera dura, com condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20°C, revestido de estanho eletrolítico e a estanhagem deve ser aderente, contínua e uniforme.

A corrente suportável de curto-circuito por um período mínimo de 30 ciclos (500 ms) deve ser igual ou maior a 20kA.



Tipo de Documento: Padrão Técnico
Área de Aplicação: Distribuição
Título do Documento: Estribo para Jampe

4. IDENTIFICAÇÃO

Deve ser gravado em seu corpo de forma visível e indelével a marca ou nome do fabricante.

5. REQUISITOS AMBIENTAIS

No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos ambientais negativos. Caso esta atividade produtiva se enquadre na Resolução CONAMA N° 237 de 19 de dezembro de 1997, o fornecedor deverá apresentar uma cópia da Licença Ambiental de Operação (LO), para a homologação deste material.

Para a homologação o fornecedor deve apresentar descrição de alternativa(s) para descarte do material após o final de sua vida útil.

6. REGISTROS DE REVISÃO

Este padrão foi desenvolvido com a colaboração dos seguintes profissionais das empresas CPFL Energia:

Empresa	Colaborador
CPFL Paulista	Marcelo de Moraes
CPFL Piratininga	Antonio Carlos de Almeida Cannabrava
CPFL Santa Cruz	José Carlos Brizola Junior
CPFL Jaguari/Mococa/Leste e Sul Paulista	Marco Antonio Brito
RGE	Albino Marcelo Redmann
RGE Sul	Gilnei dos Santos

Alterações efetuadas:

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior
1.0	05/03/2007	Unificação da padronização para a CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE.
2.0	06/11/2007	Inclusão do código da CPFL Jaguariúna.
2.1	17/09/2008	- Foram retirados os códigos da RGE e da Santa Cruz; - A redação do texto teve alterações estruturais.
2.2	16/03/2012	- Incluído código RGE Sul - Detalhada as características do material